

Zarządzenie Nr 39/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Człopa

z dnia 16 listopada 2016r.

**w sprawie określenia warunków dostępu, o których mowa w art. 33
ustawy z dnia 7 maja 2010r o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (tekst jedn. Dz U z 2016r poz. 1537) dla lokalizacji
kanalizacji kablowej / rurociągu światłowodowego w relacji Rusinowo – Człopa
na terenie Nadleśnictwa Człopa.**

(zn. N.0210.39.2016)

Na podstawie art. 39b ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r w związku z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2016 r poz. 1537) zarządzam co następuje:

§ 1

Niniejsze warunki dostępu dotyczą lokalizacji kanalizacji kablowej / rurociągu światłowodowego w relacji Rusinowo – Człopa na następujących działkach ewidencyjnych:

- 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094 – obręb 321702_5.0091 Człopa
- 8381, 8097, 8098/1 – obręb 321702_5.0098 Człopa
- 8079/3 – obręb 321702_5.0106 Człopa
- 8166 – obręb 321704_5.0090 Tuczo

Mapy z naniesionymi szkicami przebiegu kabla telekomunikacyjnego stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Na podstawie art. 39b ustawy o lasach z dn. 28 września 1991 r. określám następujące warunki dostępu do w/w nieruchomości w celu umieszczenia na nich kanalizacji kablowej / rurociągu światłowodowego:

1. Umieszczone na nieruchomości obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie mogą powodować wyłączenia gruntu z produkcji leśnej oraz utrudnień i ograniczeń w prowadzeniu gospodarki leśnej.
2. Na działce nr 8079/3 lokalizacja kanalizacji kablowej winny przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie południowej i południo-zachodniej granicy działki (do 2m). Głębokość posadowienia winna wynosić najmniej 1m i nie może uniemożliwiać wegetacji roślin.
3. Na pozostałych działkach przebieg kanalizacji kablowej winien być umiejscowiony w wylesionym pasie pod linią energetyczną lub przy południowej ścianie drzewostanu w niezalesionym pasie gruntu na głębokości co najmniej 1m.
4. Na działkach nr 8098/1 obręb 321702_5.0098 Człopa oraz 8166 – obręb 321704_5.0090 Tuczo w miejscach gdzie nie możliwe jest poprowadzenie kanalizacji kablowej pod linią energetyczną dopuszcza się realizację inwestycji metodą przewiertu sterowanego, z zastrzeżeniem, że istniejący drzewostan nie zostanie uszkodzony, a w przyszłości na gruncie tym będzie możliwość prowadzenia gospodarki leśnej w zakresie ustalonym w planie urządzania lasu.
5. Przebieg kanalizacji kablowej przez poszczególne działki uwidoczniony jest na szkicu stanowiącym załącznik do niniejszych warunków.
6. Łączna szerokość trwale zajętego pasa gruntu przez umiejscowione urządzenia telekomunikacyjne nie może przekroczyć 2m.
7. W miejscach gdzie kanalizacja kablowa przecina się z drogami leśnymi należy przewidzieć umieszczenie jej w osłonach, oraz umieścić ją na takiej głębokości by nie powodowała utrudnień przy prowadzeniu ewentualnych modernizacji dróg leśnych.
8. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac w znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury energetycznej odpowiedzialność ponosi wykonawca prac, który zobowiązany jest do ich naprawienia lub wypłacenia odszkodowania.
9. Grunt po zakończeniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.


10. Realizacja inwestycji na gruntach będących w zarządzie nadleśnictwa musi być po uzyskaniu zgody dyrektora RDLP, poprzedzona zawarciem umowy dzierżawy na czas budowy.
11. Na czas eksploatacji zostanie, po uzyskaniu zgody dyrektora RDLP, ustanowiona służebność przesyłu.
12. Umowy dzierżawy nieruchomości na czas budowy oraz służebności przesyłu są odpłatne.
13. Przedsiębiorca telekomunikacyjny przedstawi do uzgodnienia z Nadleśnictwem, szczegółowy projekt techniczny umieszczenia obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej spełniający wyżej określone warunki. Jeżeli przedstawiony projekt nie będzie wymagał dodatkowych wyjaśnień Nadleśnictwo dokona jego uzgodnienia w terminie 14 dni od jego przedstawienia. Jeżeli projekt będzie wymagał wyjaśnień uzgodnienie nastąpi w terminie 14 dni od ich przedstawienia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


NADLEŚNICZY
Wiesław Kuczmarek

Załącznik nr 1
Szkic przebiegu kabla telekomunikacyjnego
dz. ew. 8166, 8085, 8086, 8087, 8088

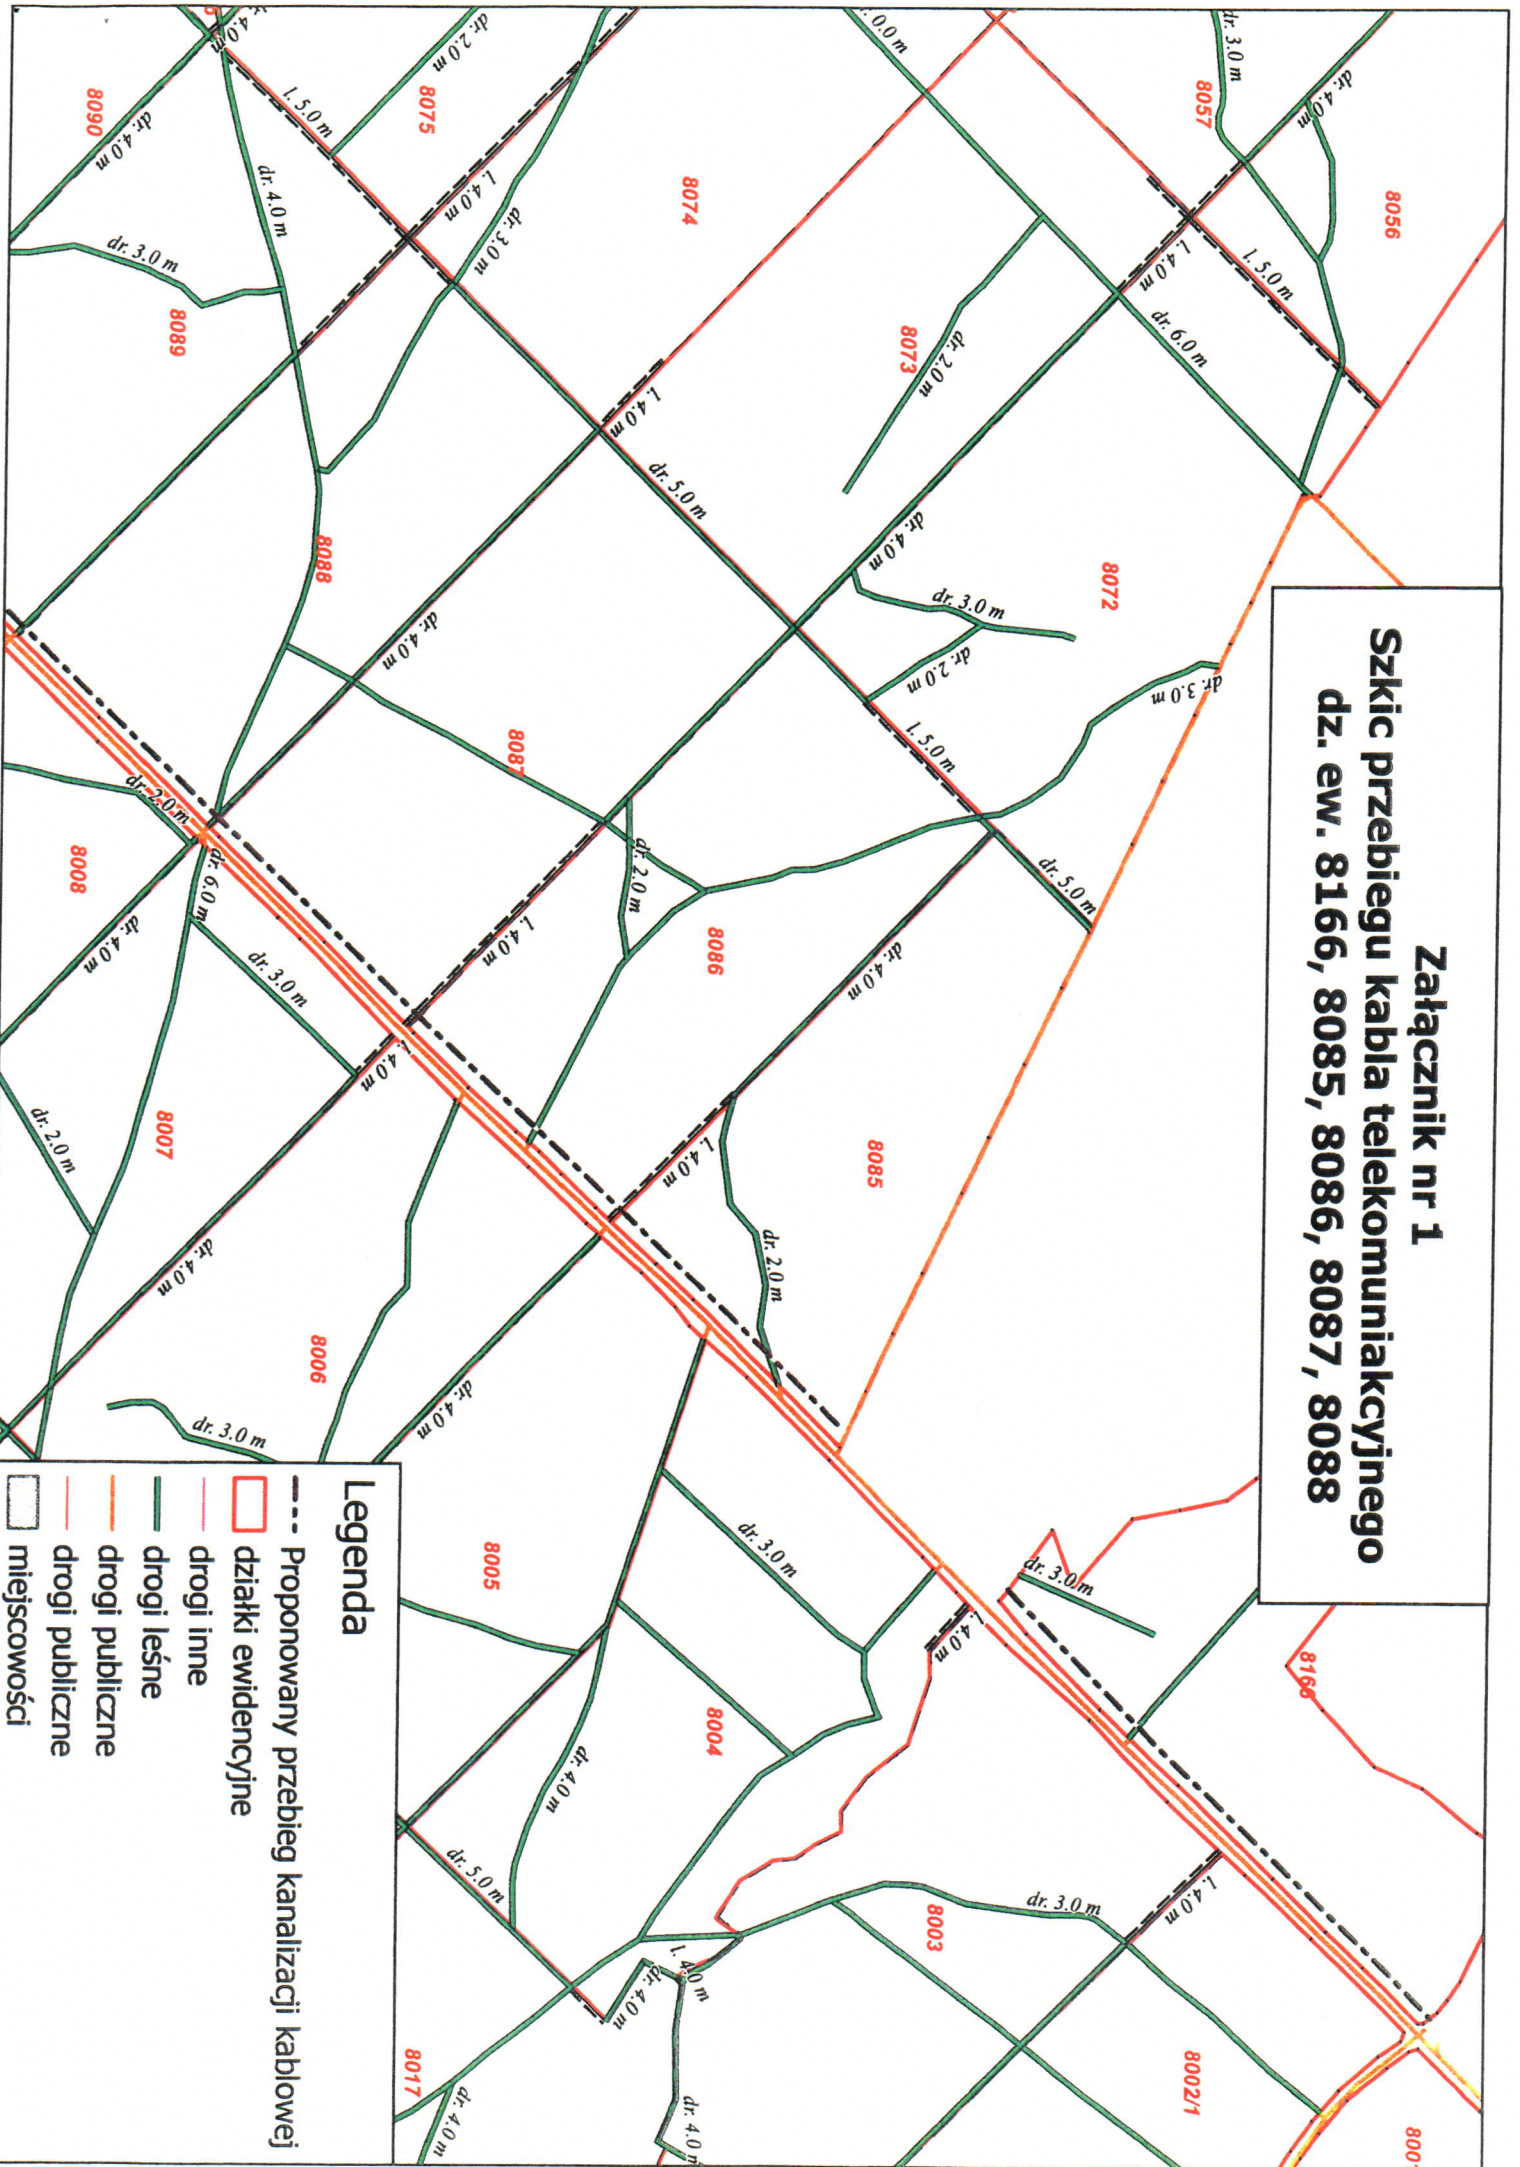

Załącznik nr 1
Szkic przebiegu kabla telekomunikacyjnego
dz. ew. 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094

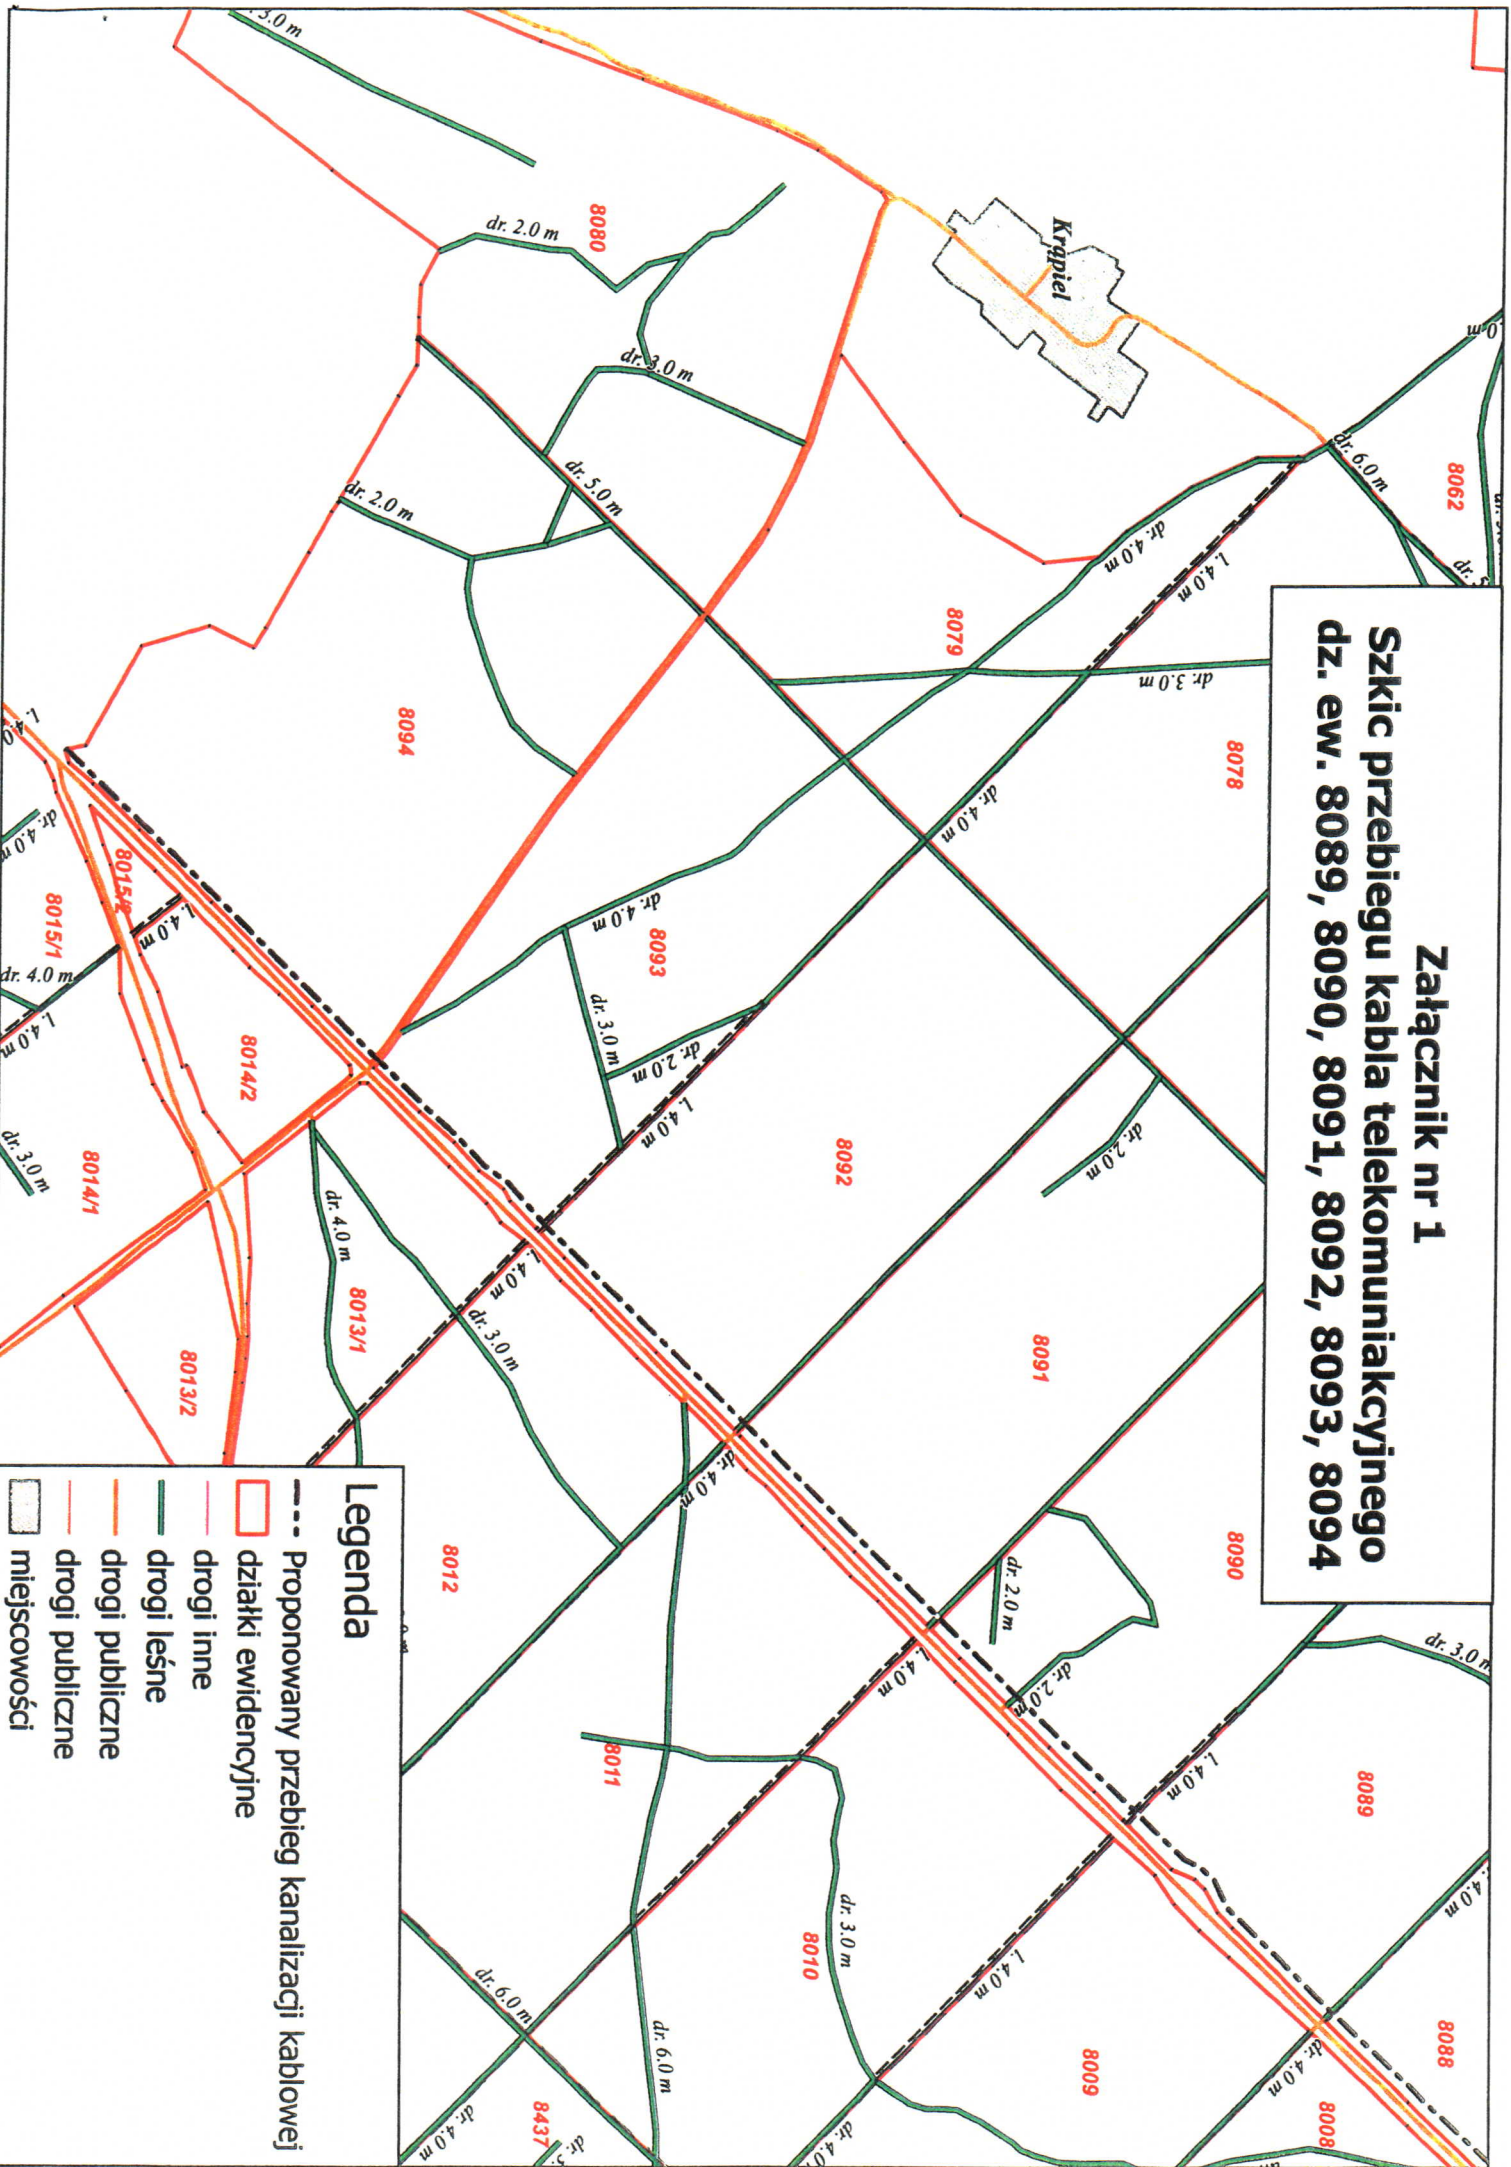

Załącznik nr 1
Szkic przebiegu kabla telekomunikacyjnego
dz. ew. 8381, 8097, 8098/1, 8079/3

